


# 1. Målskitse VEX260

## ventilator- placering 1

Følgende tegning angiver hovedmålene:

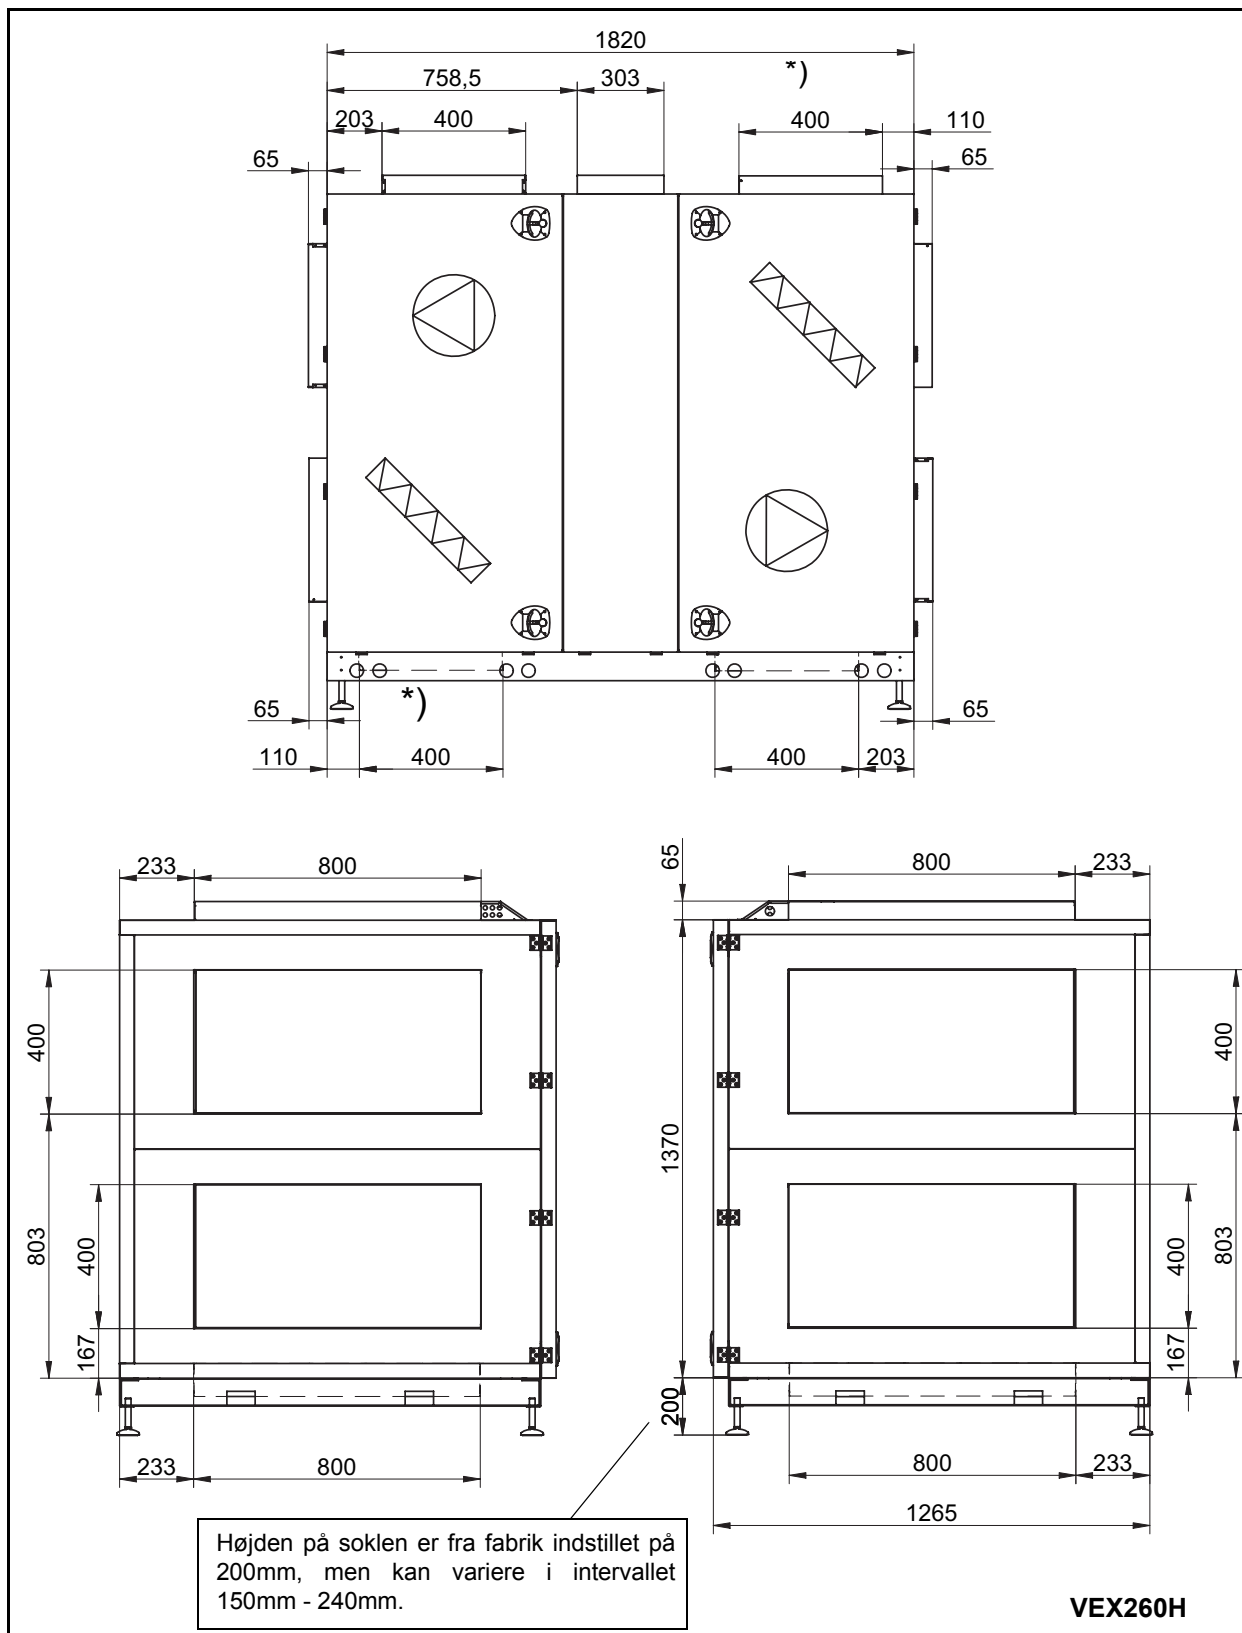


Bemærk

På tegningen er samtlige mulige studsplaceringer vist. Studsplaceringer markeret med \*) er ikke mulige for VEX-aggregater med posefilter.

## Ventilator- placering 2

Følgende tegning angiver hovedmålene

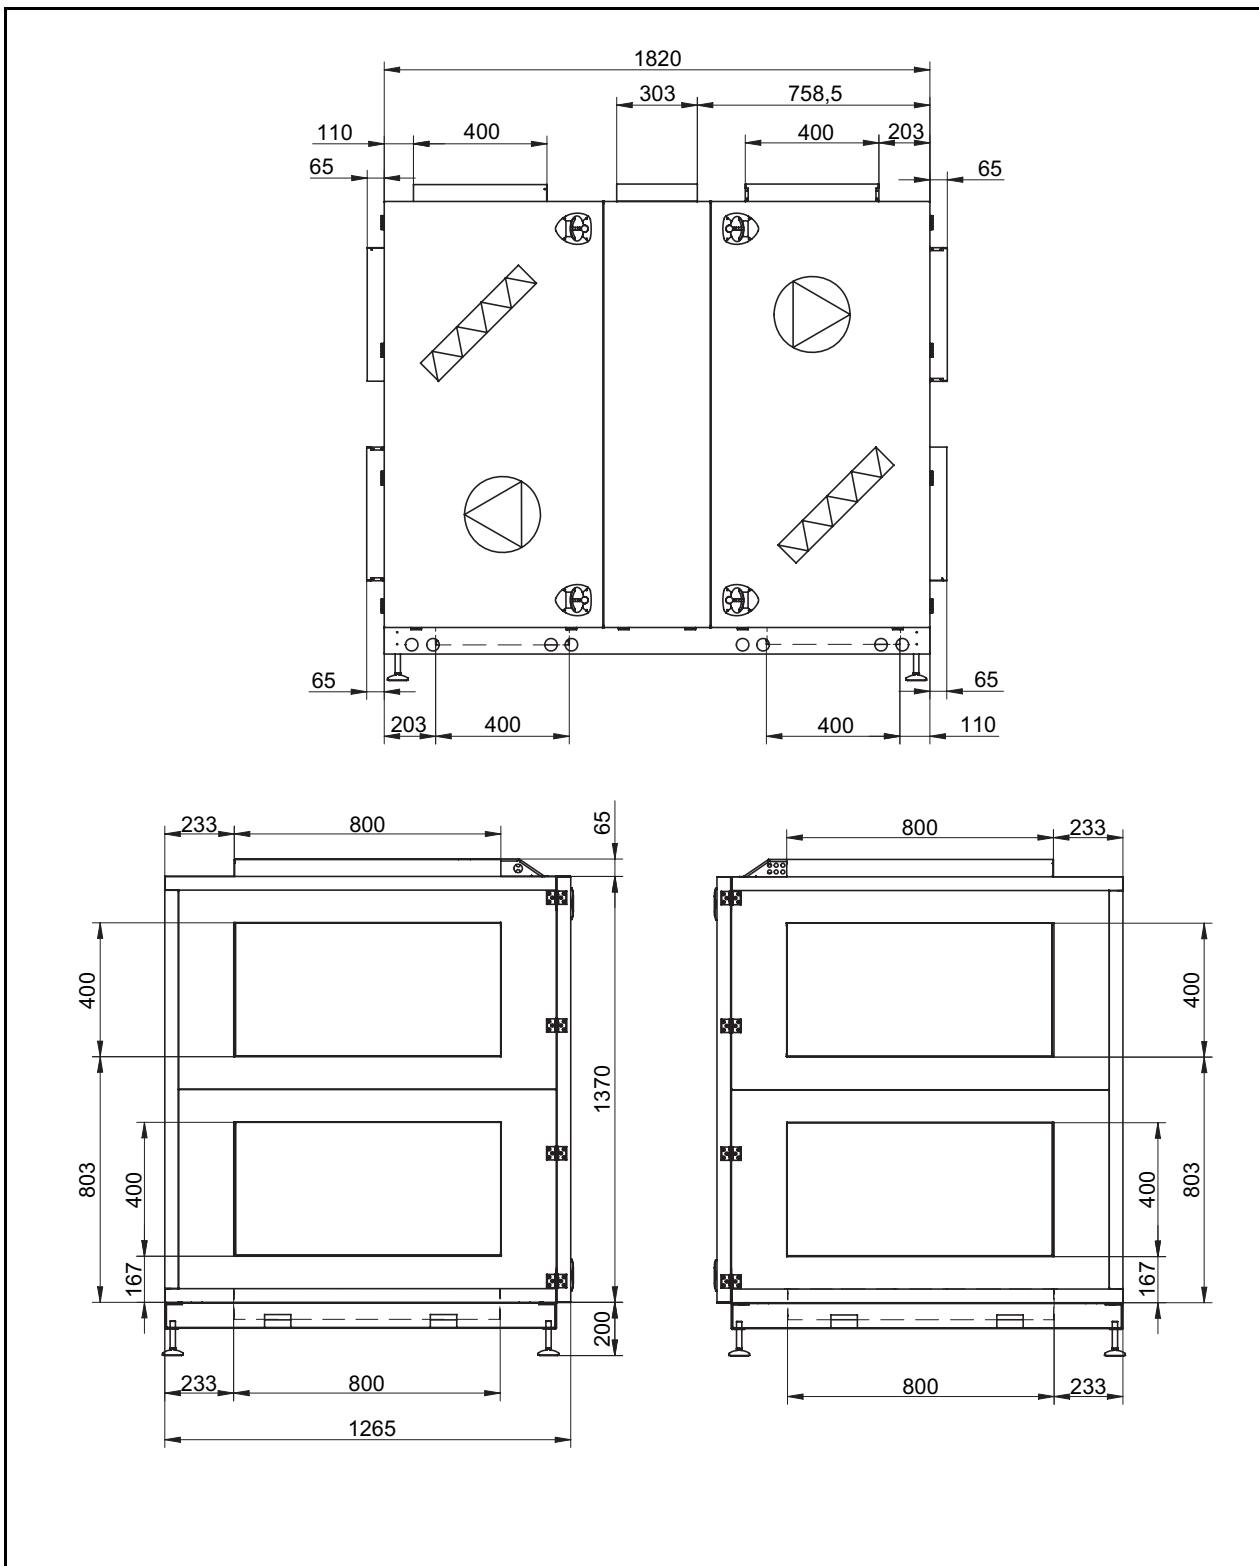

### Bemærk

På tegningen er samtlige mulige studsplaceringer vist. Studsplaceringer markeret med \*) er ikke mulige for VEX-aggregater med posefilter.