


**Ventilator-
placering 2**

Følgende tegning angiver hovedmålene

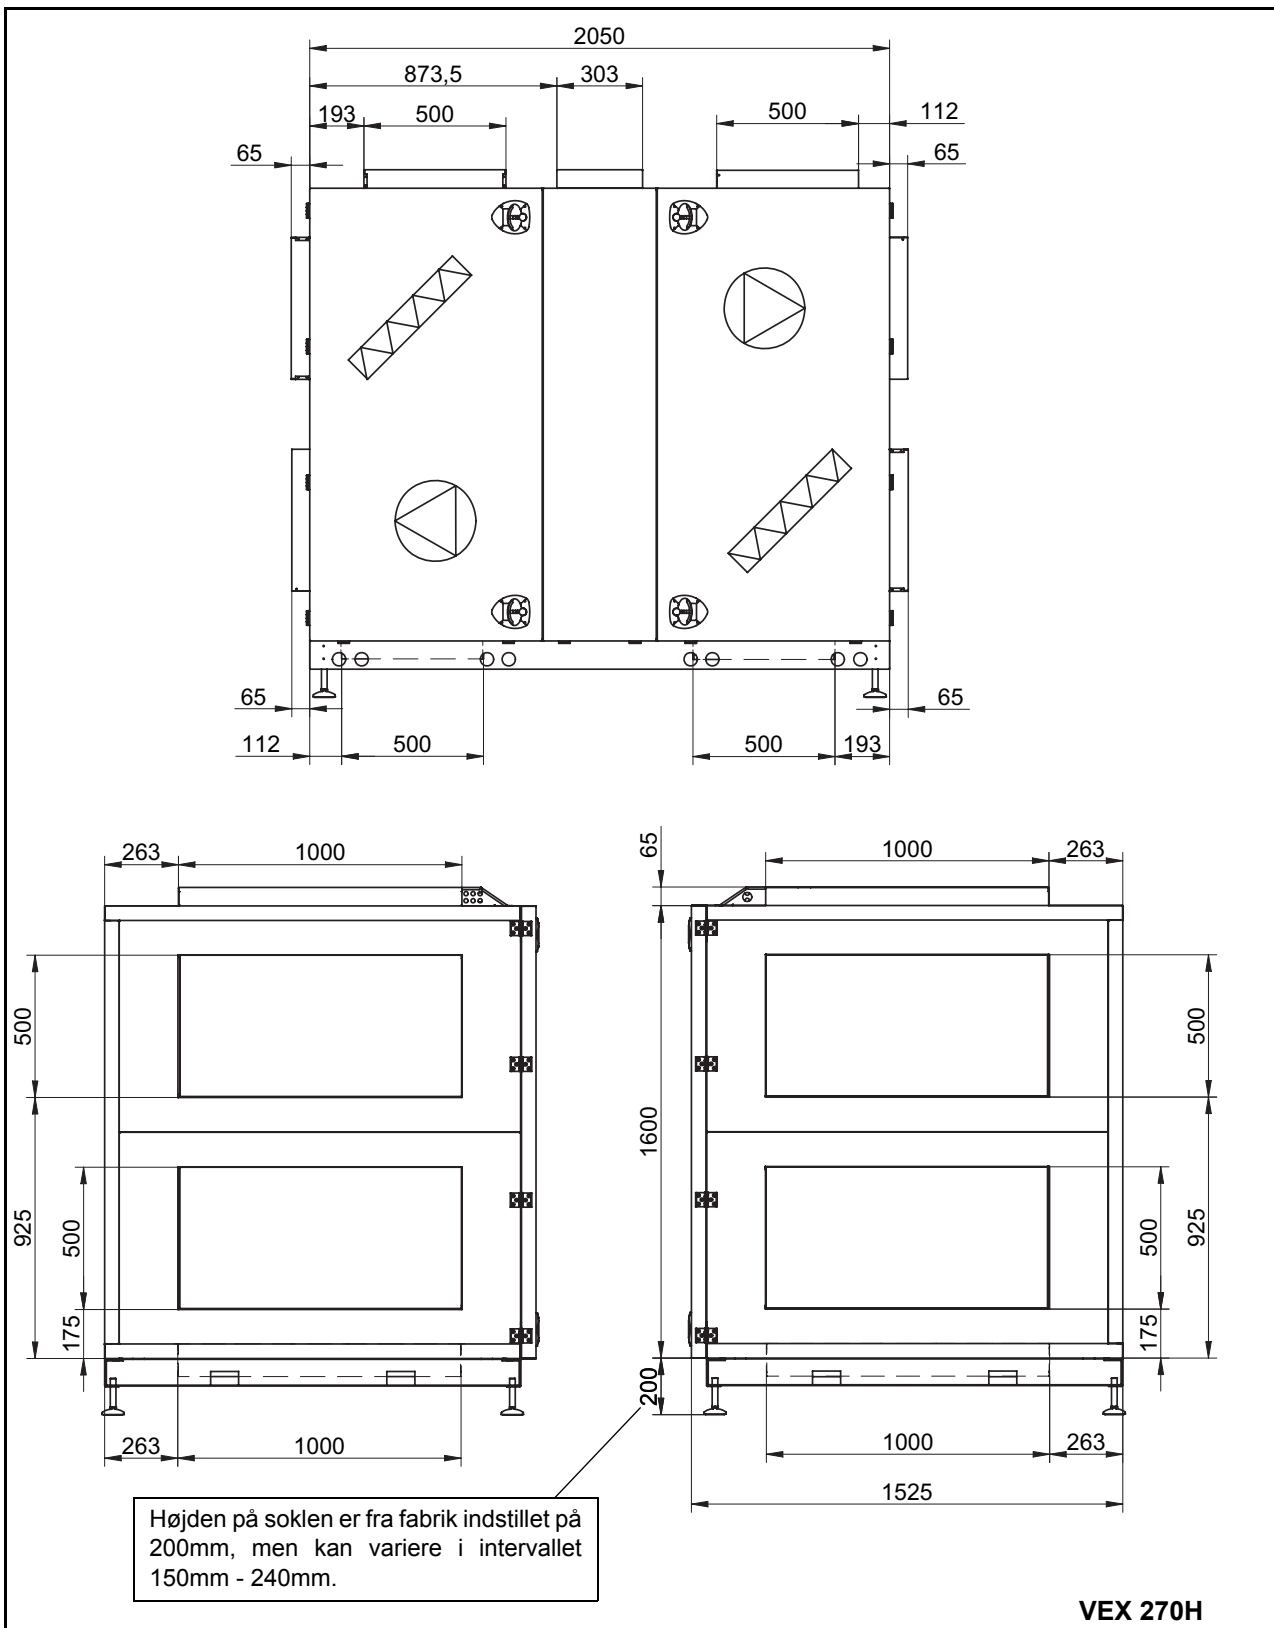

Bemærk

På tegningen er samtlige mulige studsplaceringer vist. Studsplaceringer markeret med *) er ikke mulige for VEX-aggregater med posefilter.