


# Danmark

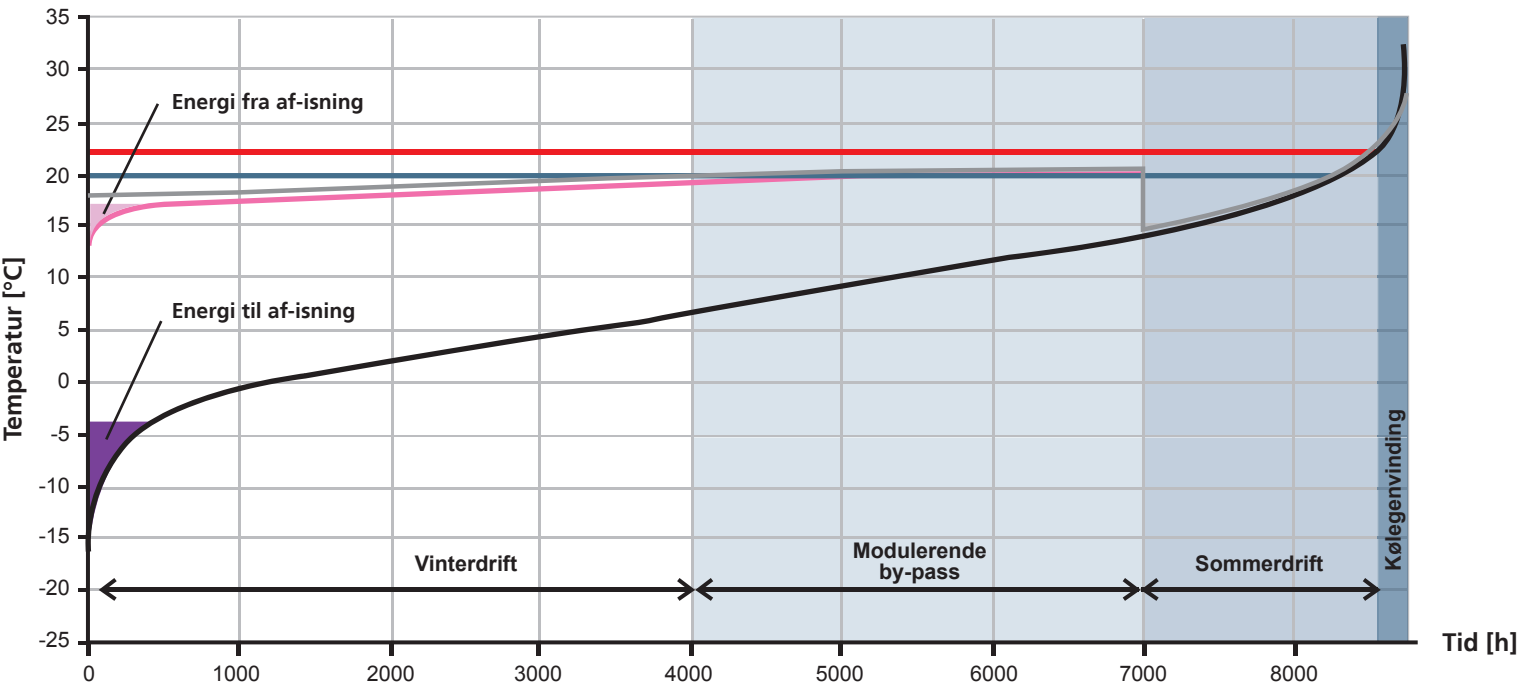

- Temperatur ude
- Varmegenvindingstemperatur
- Fraluftstemperatur
- Ønsket tilluftstemperatur
- Afisningstemperatur
- Energertilskud fra afisning
- Tilluftstemperatur med motorvarme

□ SFP vinterdrift	4000 h/år á 2000 J/m <sup>3</sup>
□ SFP modulerende by-pass	3000 h/år á 1750 J/m <sup>3</sup>
□ SFP sommerdrift	1600 h/år á 1500 J/m <sup>3</sup>
□ SFP kølegenvinding	160 h/år á 2000 J/m <sup>3</sup>
<hr/>	
	8760 h/år

**Årligt gennemsnit SFP: 1823 J/m<sup>3</sup>**